



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4638



真伪查询

检 测 报 告

Test Report

报告编号:
Report No. WFM202604003A

样品名称:
Name of products 高性能静态平衡阀

委托单位:
Applicant entity 浙江善流阀门科技有限公司

标称生产单位:
Nominal Manufacturer 浙江善流阀门科技有限公司

检测类别:
Test type 委托检测



浙江省泵阀产品质量检验中心
Quality Inspection Center of Pump and Valve Products of Zhejiang Province
国家阀门质量检验检测中心（浙江）
National Quality Inspection Center of Valves (Zhejiang)


**浙江省泵阀产品质量检验中心
国家阀门质量检验检测中心（浙江）**


检 测 报 告

报告编号: WFM202604003A

共 5 页 第 1 页

样品名称	高性能静态平衡阀	型号规格	PQW (PN16 DN65)
委托单位	浙江善流阀门科技有限公司	地址	浙江省永嘉县瓯北街道林下路1号
受检单位	/	地址	/
标称生产单位	浙江善流阀门科技有限公司	地址	浙江省永嘉县瓯北街道林下路1号
检测类别	委托检测	商标	/
生产日期	/	样品状况	外观完好
阀体材料	/	炉号/锻打批号	/
样品数量	1 台	样品编号	WFM202604003/001
送样单位	浙江善流阀门科技有限公司	到样日期	2026年04月01日
检测地点	检测中心	检测日期	2026年04月01日
检测依据	GB/T 30832-2014《阀门 流量系数和流阻系数试验方法》		
检测项目	流量系数K _v 。		
检测结论	该样品所检项目提供实测结果。  签发日期: 2026年04月14日		
备注	该报告替代原报告WFM202604003, 原报告作废。		

批准: 

审核: 

编制: 

浙江省泵阀产品质量检验中心 国家阀门质量检验检测中心（浙江） 阀 门 检 测 报 告					报告编号: WFM202604003A		
					共 5 页	第 2 页	
检测项目		技术要求			检 测 结 果		判定
流量系数 K _v		/			见附件 1		/
附件 1 检测数据							
序号	水温	相对行程	流量 Q	进口压力 P _i	压力损失 ΔP	流量系数 K _v	
1	20℃	100%	71.13 m³/h	173.09 kPa	111.70 kPa	67.7	
2			67.24 m³/h	152.73 kPa	95.48 kPa		
3			74.80 m³/h	193.99 kPa	124.53 kPa		
4		90%	62.15 m³/h	167.92 kPa	123.60 kPa	55.2	
5			65.55 m³/h	188.52 kPa	141.13 kPa		
6			68.43 m³/h	209.51 kPa	156.98 kPa		
7		80%	45.36 m³/h	162.24 kPa	124.43 kPa	40.6	
8			48.68 m³/h	190.60 kPa	142.40 kPa		
9			51.16 m³/h	215.72 kPa	160.90 kPa		
10		70%	32.84 m³/h	171.01 kPa	140.99 kPa	21.4	
11			34.25 m³/h	203.60 kPa	159.95 kPa		
12			35.79 m³/h	228.55 kPa	176.14 kPa		
13		60%	20.37 m³/h	175.04 kPa	129.04 kPa	17.6	
14			21.63 m³/h	197.95 kPa	151.02 kPa		
15			23.21 m³/h	228.83 kPa	183.64 kPa		
16		50%	14.11 m³/h	166.47 kPa	128.91 kPa	10.5	
17			14.54 m³/h	188.29 kPa	146.44 kPa		
18			15.75 m³/h	221.55 kPa	174.48 kPa		

浙江省泵阀产品质量检验中心 国家阀门质量检验检测中心（浙江） 阀 门 检 测 报 告					报告编号：WFM202604003A	
					共 5 页	第 3 页
附件 1 (续)						
序号	水温	相对行程	流量 Q	进口压力 P _i	压力损失 ΔP	流量系数 K _v
19	20℃	40%	9.80 m ³ /h	187.60 kPa	148.98 kPa	7.72
20			10.14 m ³ /h	211.29 kPa	165.43 kPa	
21			10.15 m ³ /h	246.81 kPa	195.46 kPa	
22		30%	5.60 m ³ /h	218.28 kPa	165.68 kPa	4.08
23			5.11 m ³ /h	184.00 kPa	153.00 kPa	
24			5.25 m ³ /h	223.00 kPa	195.00 kPa	
25		20%	1.37 m ³ /h	212.09 kPa	199.49 kPa	0.87
26			1.24 m ³ /h	208.88 kPa	197.50 kPa	
27			1.05 m ³ /h	207.19 kPa	196.55 kPa	
注：1) 试验介质为常温水；2) 试验时，关闭件位置描述为被测阀开度（用量程的百分比表示）； 3) 试验时，测量点的差压描述为附件 1 中“压力损失”；4) 试验管道的内径： <u>65 mm</u> 5) 螺纹连接端阀门的螺纹啮合长度： <u> </u> 。						

附件 1 (续)

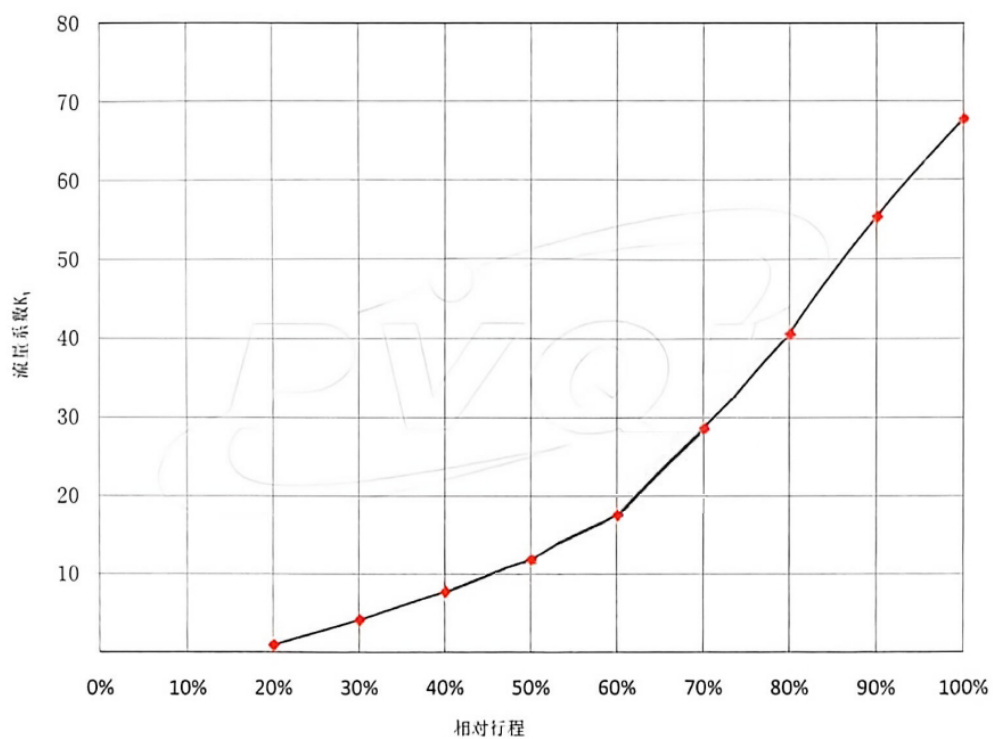


图 1 相对行程与流量系数

附件 2 样品照片



注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无编制、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without signatures by concerning persons of issuing, auditing and approval.
- 2、报告由计算机打印输出，涂改无效。
Report is output by the computer, and alteration is invalid.
- 3、报告(复印件)未加盖本单位红色检验检测专用章无效。
Report or copy is invalid without the red special test seal.
- 4、委托方若对报告有异议，应及时向本单位提出。
Any dissent of inspection report should be proposed by applicant timely.
- 5、一般情况下，委托检测的结果仅对本次受检验样品有效。
Generally, the report takes responsibility only for the tested samples tested.
- 6、中文与英文解释有差异的，以中文为准。
If discrepancy exists between the Chinese and English explanations of the report, the Chinese version shall prevail.
- 7、报告盖章处：封面、签发、骑缝。
Report Seal: Cover, Issuance, Across-page seal.

地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区五星大道质检大楼
Address: Quality Supervision Building, Wuxing Avenue, Dong'ou Industrial Park, Oubei Town, Yongjia County, Zhejiang Province

电 话 (Tel) : 0577-67927808

传 真 (Fax) : 0577-67927826

邮政编码 (Post) : 325105

电子信箱 (E-mail) : yjzjsb@126.com



微信公众号

